HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL	**CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD RELATIVA**	Version: 1 Página 1 de 1

UNIDAD: ARCHIVO CENTRAL HSJB **MES:** SEPTIEMBRE **AÑO:** 2020

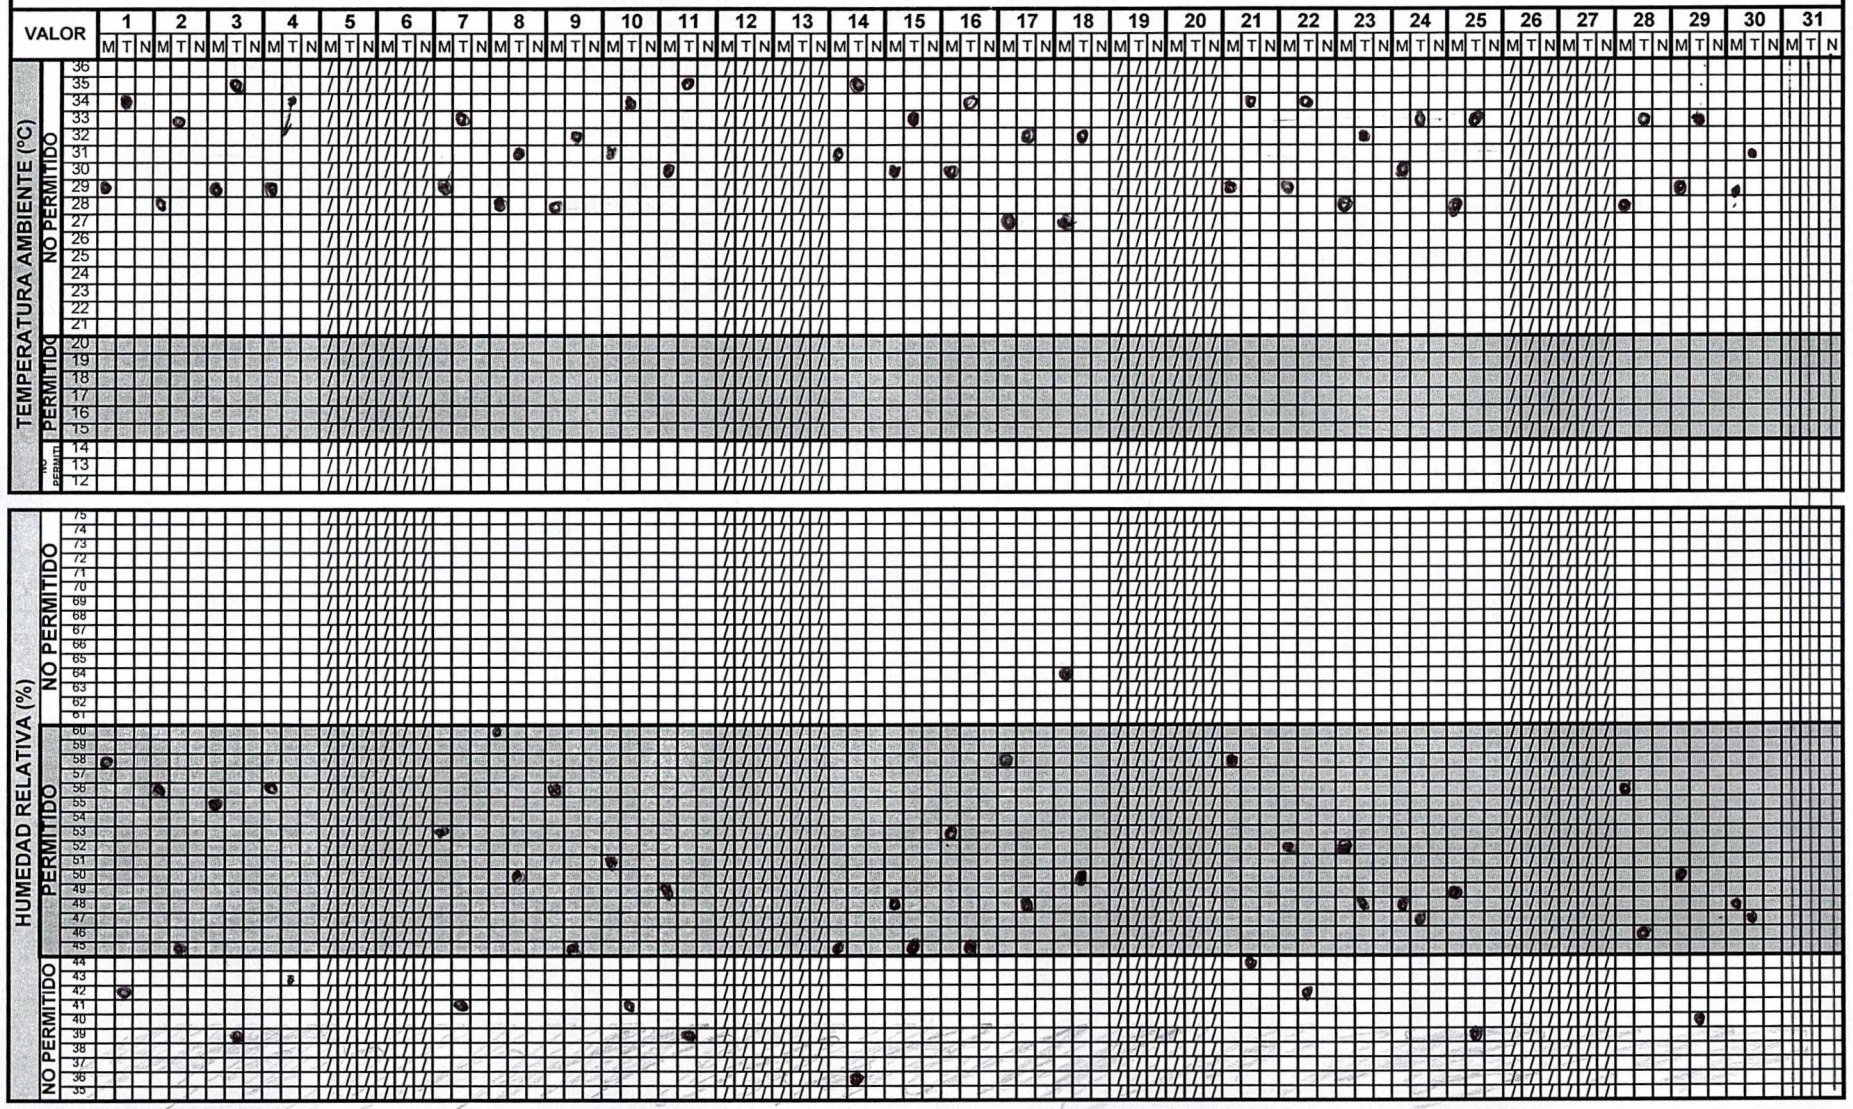

RANGO NO PERMITIDO. Avíse inmediatamente al Jefe Inmediato. Proceda a aplicar plan de Contingencia

RANGO CRÍTICO. Aunque es permitido, Avíse inmediatamente al Jefe Inmediato. Verifique condiciones de almacenamiento, ventilación, etc.

RANGO PERMITIDO: TEMPERATURA: ENTRE 15 Y 20°C CON UNA FLUCTUACIÓN DIARIA DE 4°C - HUMEDAD RELATIVA: Entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5% Acuerdo 049/2000

PLAN DE CONTINGENCIA

TEMPERATURA AMBIENTE

PARA DISMINUIR TEMPERATURA AMBIENTE: Aumente la ventilación del área, usar acondicionadores de ambiente para obtener el rango de temperatrua permitida.

PARA AUMENTAR TEMPERATURA AMBIENTE: Disminuya la ventilación del área, usar acondicionadores de ambiente para obtener el rango de temperatrua permitida.. De ser necesario, traslade los documentos hacia otra zona con mejores condiciones ambientales.

HUMEDAD RELATIVA

PARA DISMINUIR LA HUMEDAD RELATIVA: Instale material desecante p.e. Silica Gel, en el área, Equipo Dehumidificador o Aire Acondicionado y aumente la Temperatura.

[illegible] y disminuya la temperatura del equipo.